

BRANNTETTINGSSYSTEM FS-FLEX D



FS-Flex D


- Beregnet for mindre kabel-, rør og ventilasjonsgjennomføringer.
- Tåler bevegelse og vibrasjoner uten å sprekke.
- Håndterer buntede kabler og gjennomgående kabelstiger.
- Testet og godkjent for brannklasse EI 60 og EI 120.
- Fuges og limes med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400.
- Fuges kun fra en side.
- Kan enkelt endres og kompletteres.

FS-FLEX D Art.nr:


Flex D sett Hvit:	100 711
Flex D sett grå:	100 712
Flex D sett svart:	100 713
FSS 3000 Hvit:	100 721
FSS 3000 grå:	100 722
FSS 3000 svart:	100 723
FS 400 Hvit	100 731
Blanket D-24 B:	100 779

FS-Flex D

Gipsvegg EI 60

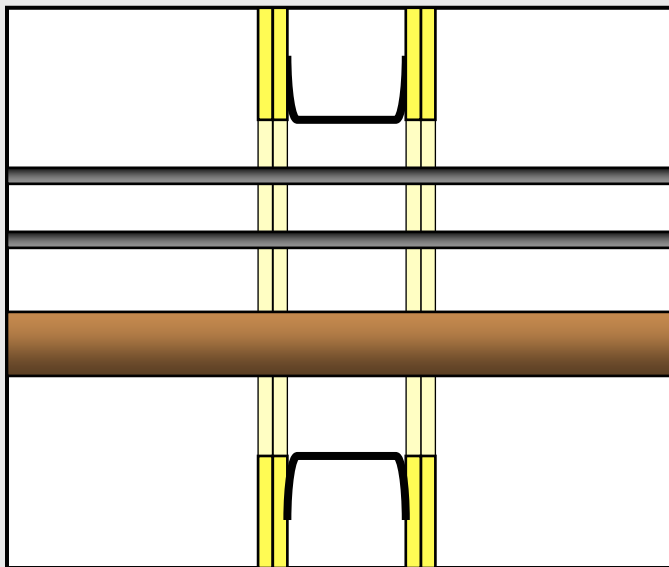

Betonggulv EI 60 (applikasjonen gjelder også betongvegg)

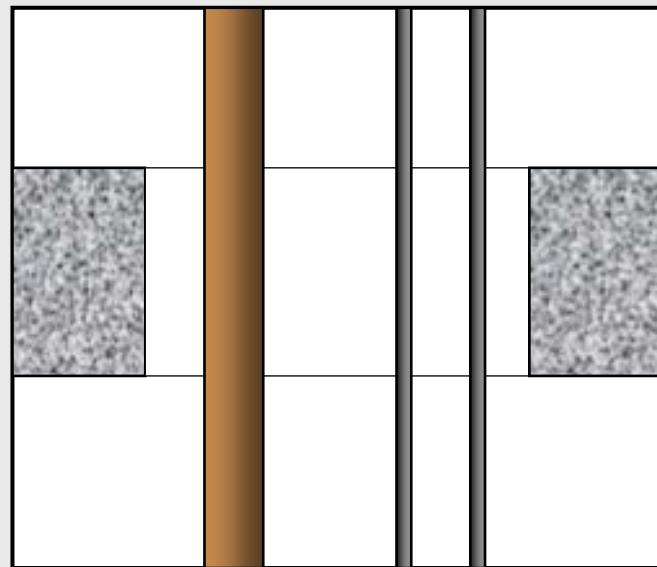


Moment 1:


- Rengjør åpningen.
- Monter forskalingsplate (forsterkning) i gipsvegg.

FS-Flex D

Gipsvegg EI 60

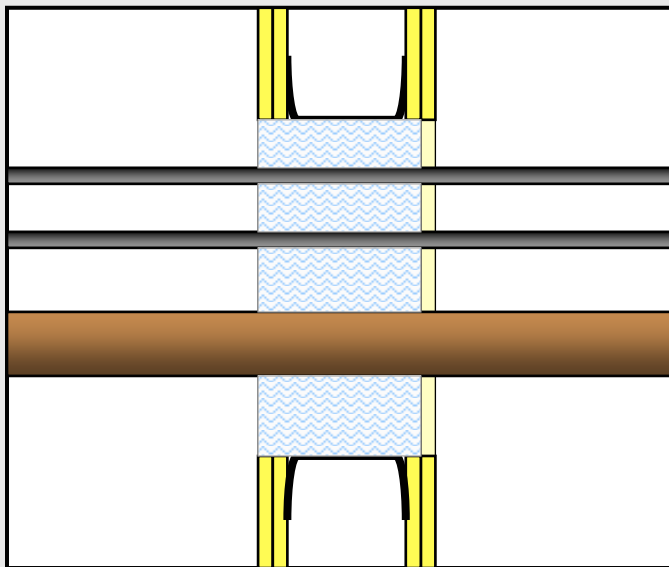

Betonggulv EI 60 (applikasjonen gjelder også betongvegg)

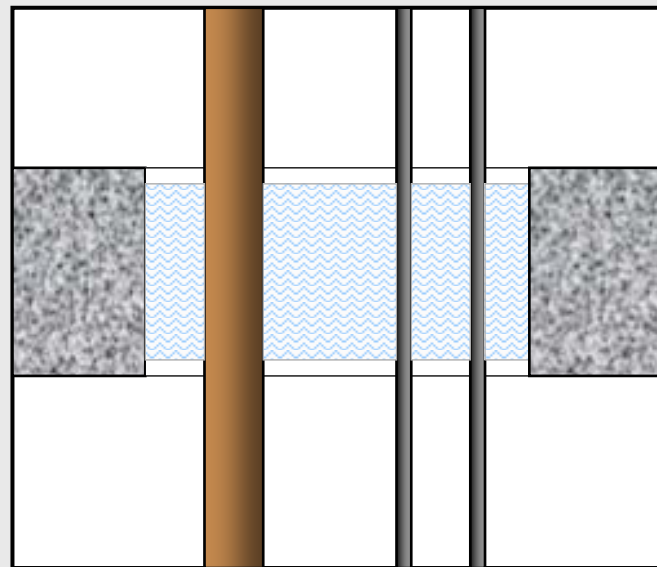


Moment 2:


- Fyll rommet mellom gjennomføringen og rundt bygningsdelen med Blanket D-24B med en tykkelse ≥ 110 mm for gipsvegg og ≥ 90 mm for betonggulv/-vegg eller bjelkelag.

FS-Flex D

Gipsvegg EI 60

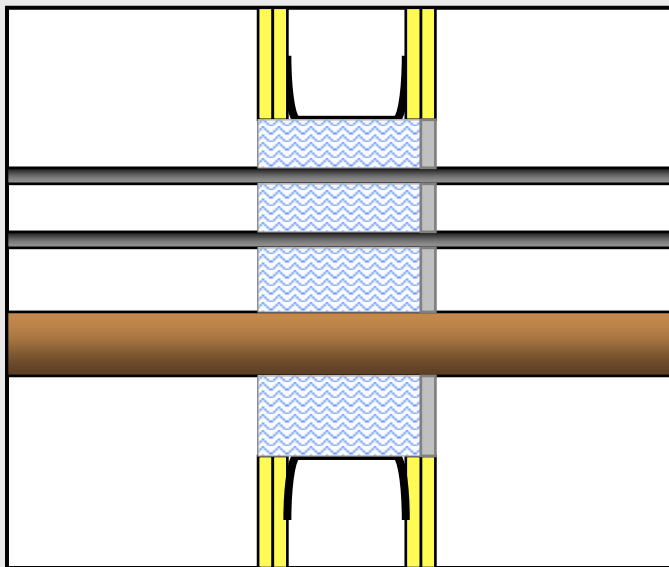

Betonggulv EI 60 (Applikasjon gjelder også betongvegg)

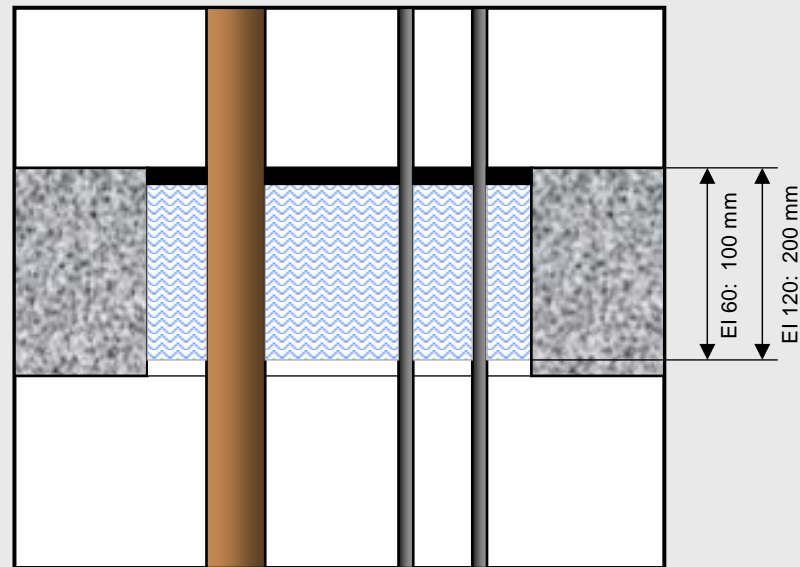

Moment 3:

- Fug en side med FireStop Sealant 3000 (hvit, grå eller svart) alternativt FireStop 400 (hvit). Fugemassens tykkelse skal være ≥ 12 mm.

OBS: Ved ventilasjonsgjennomføringer i gipsvegg kreves fugging på begge sider.